

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Настройки термостата






Выключите термостат (кратковременно нажмите «»).

Нажмите совместно «» и «» и удерживайте пока не включатся настройки термостата.

Далее смотрите таблицу ниже:

СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	«▲» ИЛИ «▼»	СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	«▲» ИЛИ «▼»
	КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	УСТАНОВИТЕ НУЖНЫЙ ДИАПАЗОН		ВЫБОР ДНЕВНОЙ ПРОГРАММЫ	5 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 2 ВЫХОДНЫХ ДНЯ 6 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНА «  »
	УСТАНОВКА АКТИВНОГО ДАЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	 : ТОЛЬКО ДАЧИК ВОЗДУХА  : ТОЛЬКО ДАЧИК ПОЛА  : ОБА ДАЧИКА		ЗАВОДСКОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЖИМ	ТРИ ЗНАЧЕНИЯ: 00, 01, И 03. УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ: 00.
	УСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	От +5°C до +60°C		ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО РЕЖИМА	ДИАПАЗОН: 0-5 МИНУТ. УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ: 00.
	УСТАНОВКА ГИСТЕРЕЗИСА ТЕМПЕРАТУРЫ	От 0.5°C до 10°C		УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	От +35°C до +95°C
	СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ	 : ВКЛЮЧЕНА  : ВЫКЛЮЧЕНА		СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДСКИЕ	НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 5 СЕК. «▲», ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМВОЛОВ «<-->» ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕРМОСТАТ КНОПКОЙ «  ». НАСТРОЙКИ БУДУТ СБРОШЕНЫ НА ЗАВОДСКИЕ.

!!! Монтаж должен производиться только квалифицированным электриком!!!

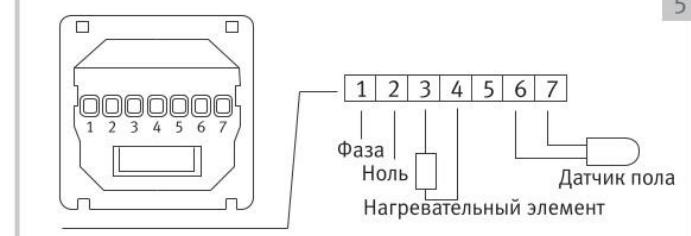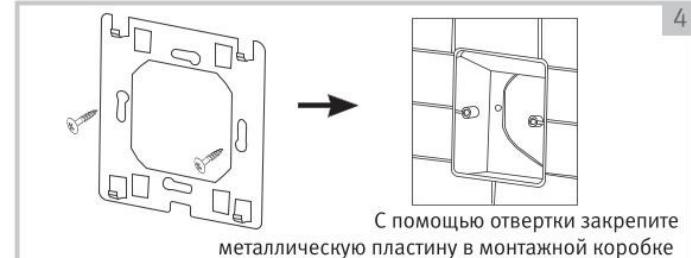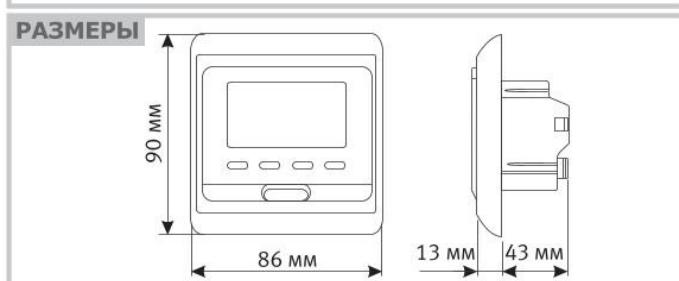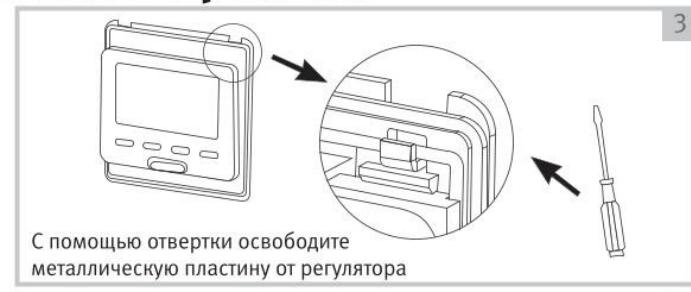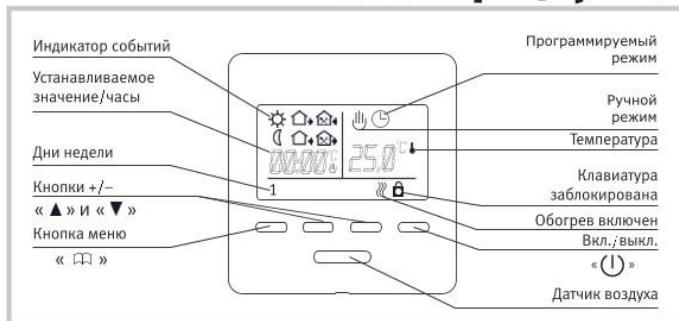

С помощью отвертки снимите внешнюю рамку регулятора

Закрепите регулятор на металлической пластине, закрепив его мет. зажимом и внешней рамкой